


WD1-wentylator dachowy firmy Venture Industries typ TH-2000 HS z podstawą dachową RS560, z regulatorem obrotów REB 2,5, elastycznym króćcem przeciwdrganiowym, klapą zwrotną CAR 315


WD2-wentylator dachowy firmy Venture Industries typ TH-800 HS z podstawą dachową RS300, z regulatorem obrotów REB 1,0, elastycznym króćcem przeciwdrganiowym, klapą zwrotną CAR 200

WD3-wentylator dachowy firmy Venture Industries typ TH-500 HS z podstawą dachową RS300, z regulatorem obrotów REB 1,0, elastycznym króćcem przeciwdrganiowym, klapą zwrotną CAR 160

KSW-rura wywiewna pionu kanalizacji sanitarnej Ø160

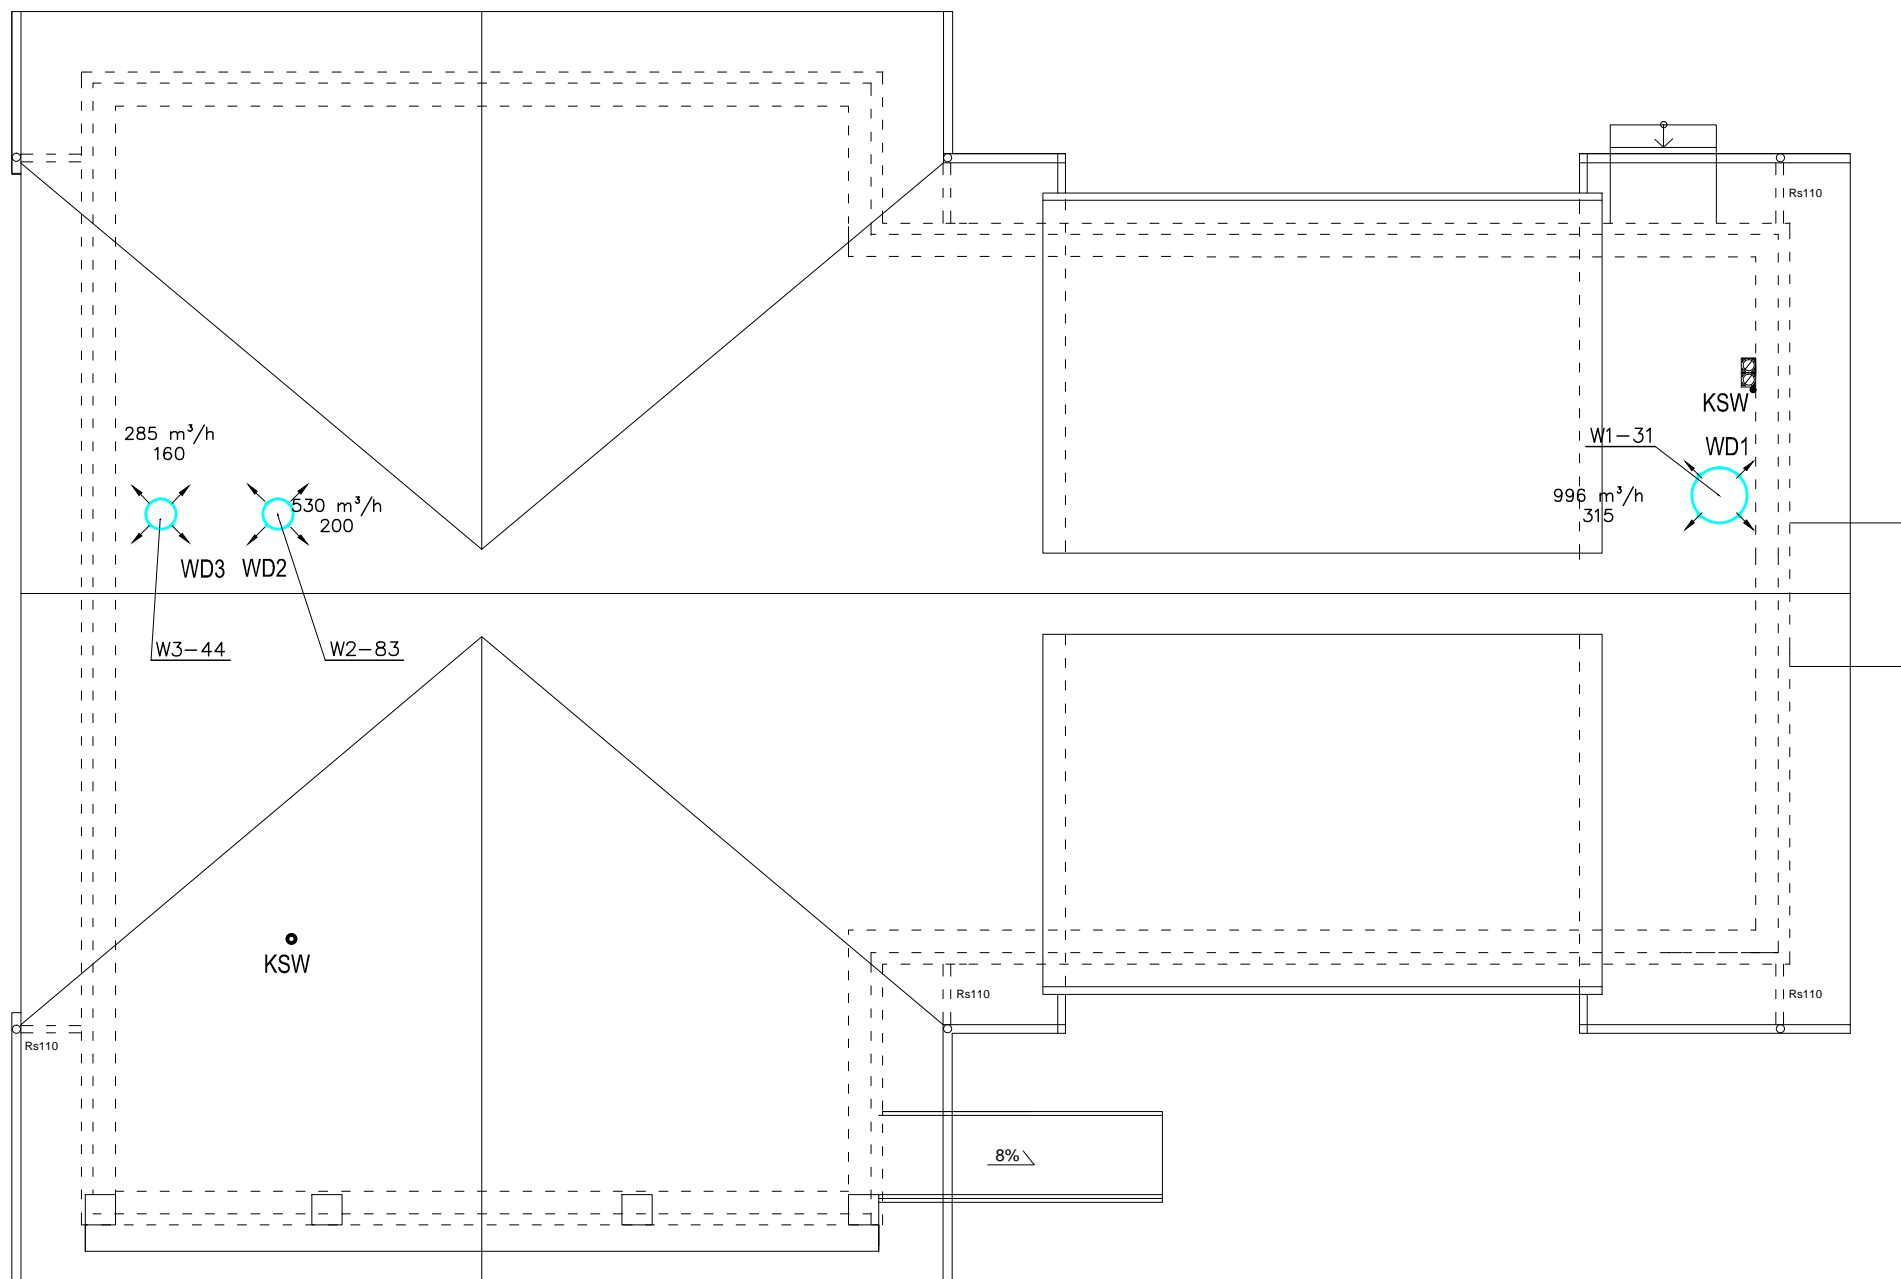

RZUT DACHU WENTYLACJA MECHANICZNA skala 1:100

			4.5-763 OPÓLE ul. Żniwna 20, e-mail: zniwna@gmail.com		FORMAT 420x297
OBIEKT: Budowa budynku biurowego Izby Rolniczej w Opolu			ADRES: Opole ul. Partyznacka dz. 5/55 k.m. 62 PÓŁWIEŚ		STADIUM PB
SPRAWDZIŁ PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Leja 28/01/Op.		SKALA 1:100		DATA 12.2013
	mgr inż. Krzysztof Gabren 27/01/Op.				
RYSUNEK:					NR RYS. W9
WENTYLACJA MECHANICZNA					