


OZNACZENIA:
NO-nawiewnik w ramie okiennej z dostępnych na rynku krajowym V=35 m3/h, montaż na wysokości min. 2,0 m nad posadzką
KW-kratka wywiewna z przepustnicą i jednym rzędem kierownic
AW-anemostat wywiewny talerzowy
ON-otwory nawiewne w dolnej części drzwi
CR-czujka ruchu z opóźnieniem czasowym

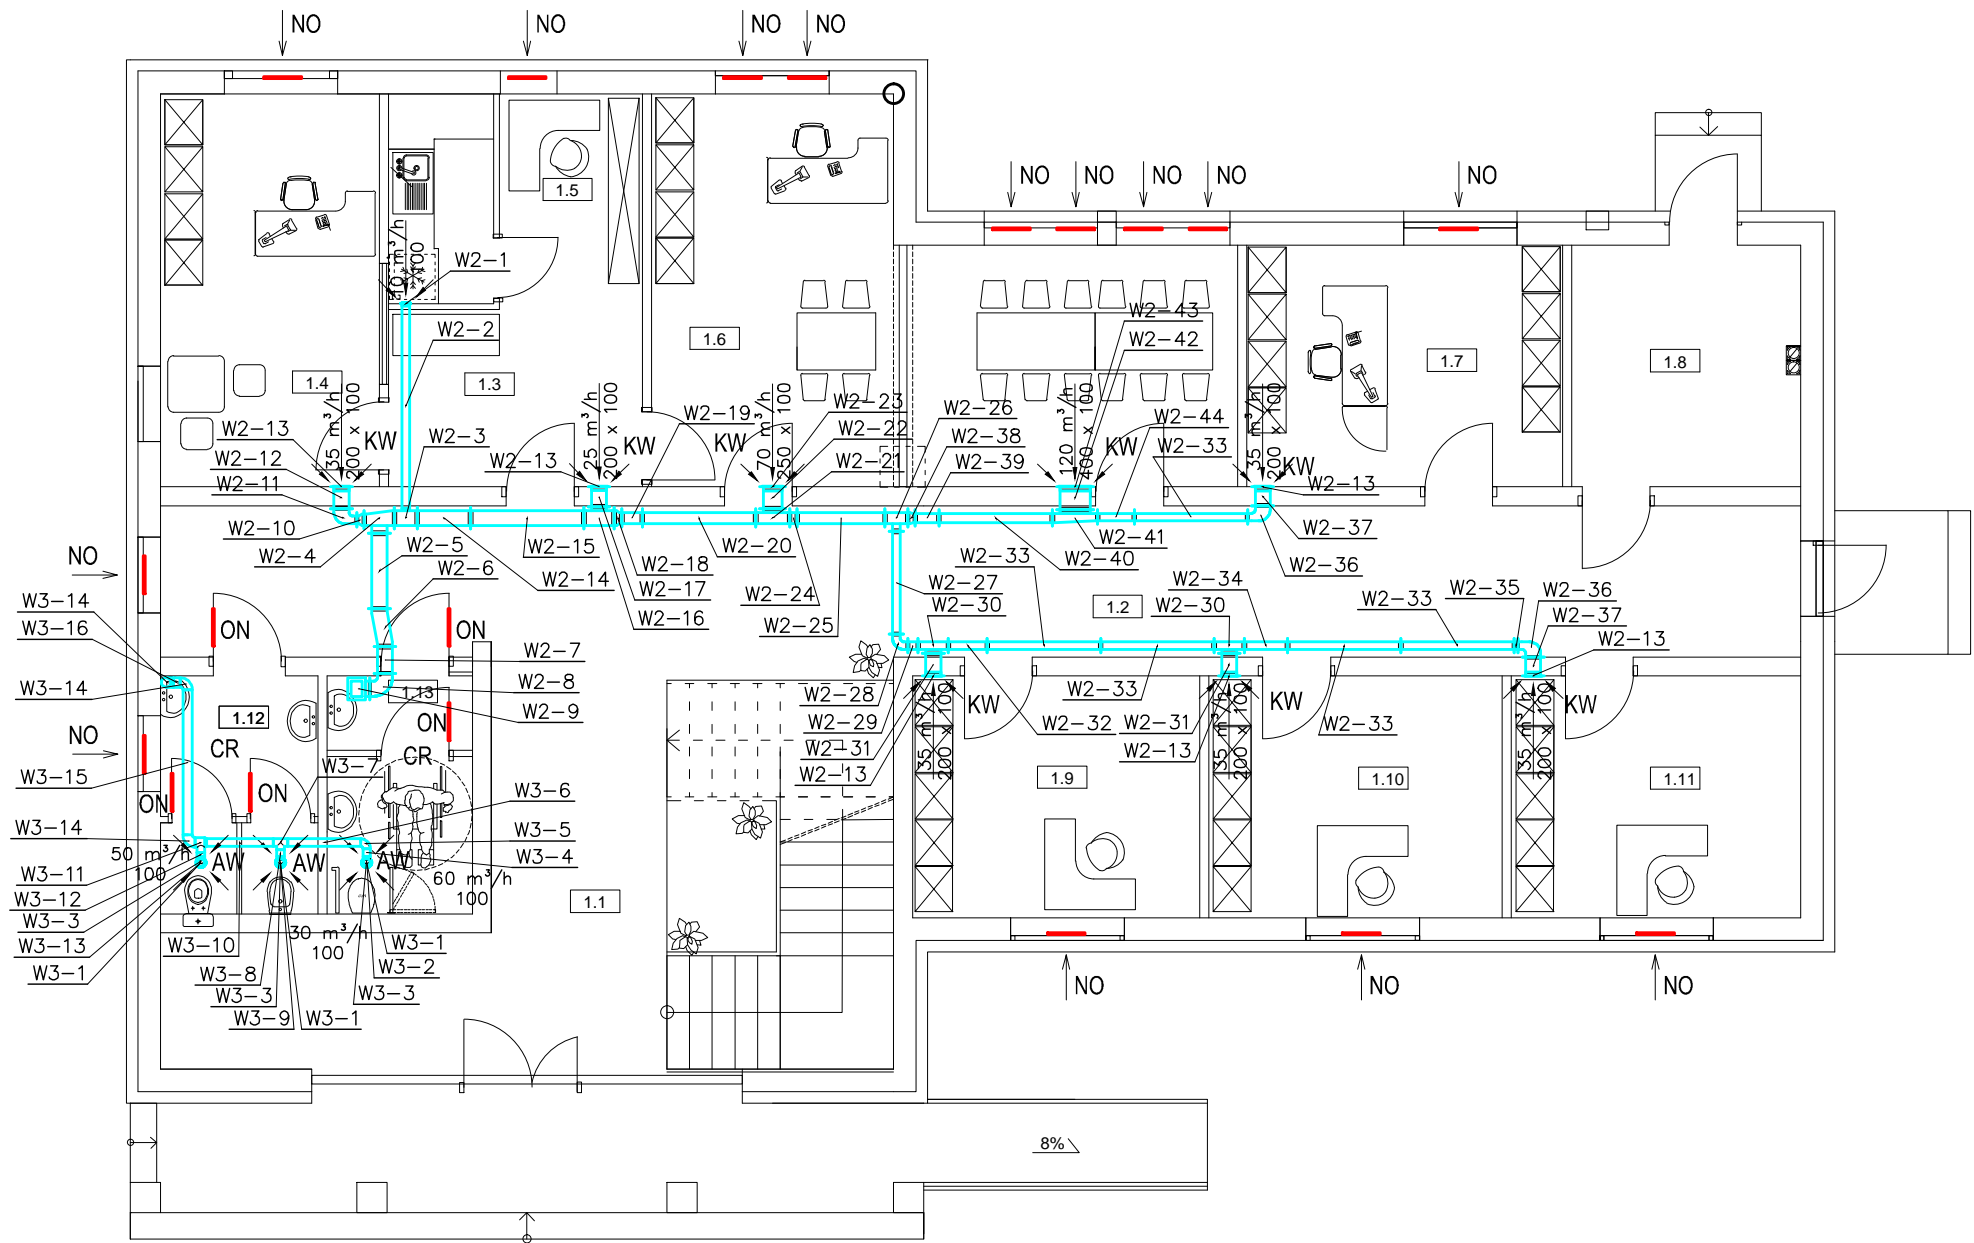

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU	
NR	NAZWA
1.1	WEJŚCIE
1.2	KOMUNIKACJA
1.3	POM. BIUROWE, SEKRETARIAT
1.4	POM. BIUROWE, BIURO DYREKTORA
1.5	ZAPLECZE SOCJALNE
1.6	POM. BIUROWE, BIURO PREZESA
1.7	POM. BIUROWE, KSIĘGOWOŚĆ
1.8	KOTŁOWNIA
1.9	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.10	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.11	POMIESZCZENIE BIUROWE
1.12	WC MĘSKIE
1.13	WC DAMSKIE/NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA skala 1:100

santech - projekt 45-763 OPŌLE ul.Żniwna 20, e-mail: zniwna@gmail.com OBIEKT: Budowa budynku biurowego Izby Rolniczej w Opolu ADRES: Opole ul. Partyznacka dz. 5/55 k.m. 62 PŌŁWIEŚ	FORMAT 420x297	STADIUM PB	DATA 12.2013	NR RYS. W6
	mgr inż. Tomasz Leja 28/01/Op. mgr inż. Krzysztof Gabren 27/01/Op.	SKALA 1:100	WENTYLACJA MECHANICZNA	